



Kvalifikuotas elektroninis parašas
VYTAUTAS MATULEVIČIUS
2026-10-12 11:57:38 EEST
Paskirtis: Parašas



Kvalifikuotas elektroninis parašas
JULIUS KRIVCOVAS
2026-10-12 13:07:25 EEST
Paskirtis: Parašas



Kvalifikuotas elektroninis parašas
VYTAUTAS STUKAS
2026-10-12 16:41:58 EEST
Paskirtis: Parašas

UAB "MEDSTATYBA"



KOMPLEKSAS (26-23)

UŽSAKOVAS KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

STATYBOS VIETA ŽALIOSIOS G., ŽIEŽMARIŲ M., ŽIEŽMARIŲ SEN.,
KAIŠIADORIŲ R. SAV.

PROJEKTO PAVADINIMAS SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ GRUPĖS, GATVIŲ PASKIRTIES
STATINIO REKONSTRAVIMO IR INŽINERINIŲ TINKLŲ GRUPĖS,
LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ ŠALINIMO STATYBOS, KAIŠIADORIŲ
R. SAV., ŽIEŽMARIŲ M., ŽIEŽMARIŲ SEN., ŽALIOSIOS G.,
PROJEKTAS

STATINIO KATEGORIJA NEYPATINGASIS STATINYS

STATYBOS RŪŠIS NAUJA STATYBA, REKONSTRAVIMAS

PROJEKTO DALIS SUSISIEKIMO

ETAPAS PP

TOMAS II

PROJEKTUOTOJAS	KVALIFIKACIJĄ PATVIRTINANČIO DOKUMENTO NR.	PAREIGOS	VARDAS, PAVARDĖ	PARAŠAS
UAB "Medstatyba"		Direktorius	Vytautas Stukas	
UAB "Medstatyba"	Atestato Nr. 32198	PV	Vytautas Matulevičius	
UAB "Medstatyba"	Atestato Nr. 25889	PDV	Vytautas Matulevičius	

Projekto dalies sudėties žiniaraštis


Brėž. Nr.	Lapų sk.	Laida	Brėžinio pavadinimas
			A. Tekstinė dalis
(26-23)-PP-S.PDSŽ	1	0	Projekto dalies sudėties žiniaraštis
(26-23)-PP-S.AR	7	0	Aiškinamasis raštas
			B. Grafinė dalis
(26-23)-PP-S.DAP	1	0	Dangų ardymo planas. M 1:500
(26-23)-PP-S.DNAEP	1	0	Dangų, nužymėjimo, aukščių ir eismo organizavimo planas. M 1:500
(26-23)-PP-S.IP	1	0	Išilginis profilis, Mv 1:500, Mh 1:100
(26-23)-PP-S.SP	1	0	Skersinis profilis
(26-23)-PP-S.IT	1	0	Suvestinis inžinerinių tinklų planas. M 1:500

0	2026	Statybos leidimui, konkursui ir statybai			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. PAT.D OK.NR	 UAB "MEDSTATYBA" ATEITIES G. 10. 08303 VILNIUSTEL: +370 5 2613796			STATINIO PAVADINIMAS	
				Susisiekimo komunikacijų grupės, gatvių paskirties statinio rekonstravimo ir inžinerinių tinklų grupės, lietaus nuotekų šalinimo tinklų, Kaišiadorių r. sav., Žiežmarių m., Žiežmarių sen., Žaliosios g., statybos projektas	
				DOKUMENTO PAVADINIMAS	
				Projekto dalies sudėties žiniaraštis	
32198	PV	Vytautas Matulevičius		Laida	
25889	PDV	Vytautas Matulevičius		0	
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija			DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas
				(26-23)-PP-S.PDSŽ	1
				1	

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Įvadas

1. Susisiekimo komunikacijų grupės, gatvių paskirties statinio rekonstravimo ir inžinerinių tinklų grupės, lietaus nuotekų šalinimo tinklų, Kaišiadorių r. sav., Žiežmarių m., Žiežmarių sen., Žaliosios g., statybos projektas, projektinių pasiūlymų sprendinius paruošė UAB "Medstatyba" pagal Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos sudaryta pirminę techninę užduotį ir Kaišiadorių miesto bendrojo plano sprendinius, ir kitus aktualius teisinius reglamentus.
2. Pateikiama grafinė ištrauka, susisiekimo sistema, pagal techninėje užduotyje pateiktą susisiekimo dalies schemą.

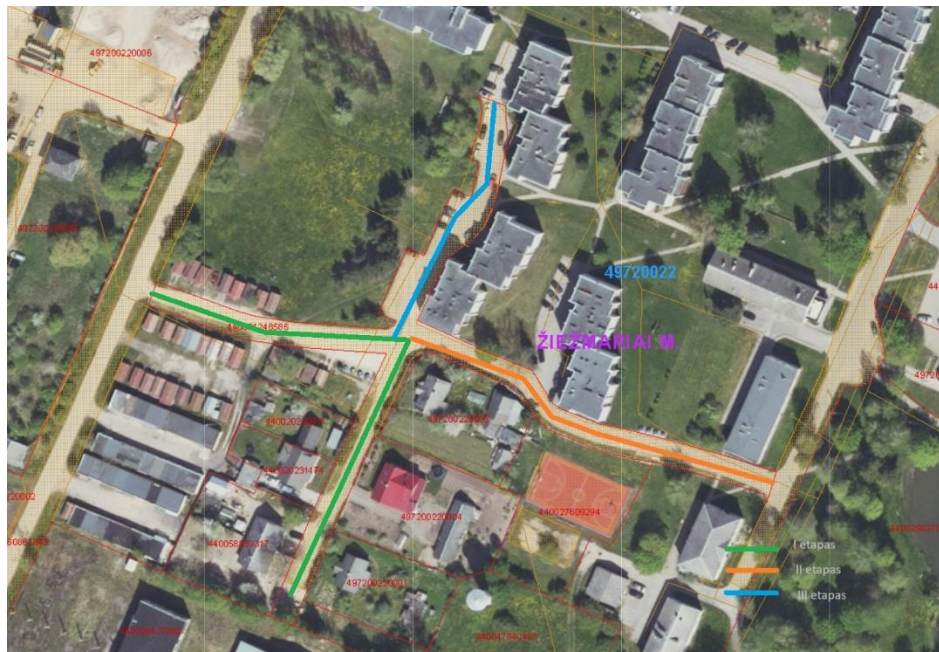

3. Projektiniai pasiūlymai paruošti Lietuvos koordinatų ir LAS 07 aukščių sistemose.
4. Statybos rūšys susisiekimo statinių yra rekonstrukcija, lietaus nuotekų inžinerinių tinklų statinių yra nauja statyba.

0	2026	Statybos leidimui, konkursui		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
KVAL. PAT.D OK.NR	 Medstatyba	UAB "MEDSTATYBA" ATEITIES G. 10. 08303 VILNIUSTEL: +370 5 2613796		STATINIO PAVADINIMAS Susisiekimo komunikacijų grupės, gatvių paskirties statinio rekonstravimo ir inžinerinių tinklų grupės, lietaus nuotekų šalinimo tinklų, Kaišiadorių r. sav., Žiežmarių m., Žiežmarių sen., Žaliosios g., statybos projektas
32198	PV	Vytautas Matulevičius	DOKUMENTO PAVADINIMAS Aiškinamasis raštas	Laida
52889	PDV	Vytautas Matulevičius		0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija		DOKUMENTO ŽYMUO 26-23-PP-S.AR	Lapas 1
				Lapų 7

Esama padėtis

5. I etape esama gatvės danga – žvyro, nėra paviršinio vandens surinkimo sistemos / kelio griovių.
6. II etape esama asfalto danga blogos būklės, nėra paviršinio vandens surinkimo sistemos / kelio griovių.
7. III etape esama asfalto danga blogos būklės, nėra paviršinio vandens surinkimo sistemos / kelio griovių.
8. Gatvėje yra įrengtas apšvietimas, todėl naujas nėra numatomas.

GAMTINĖS SĄLYGOS

9. Geomorfologiniu požiūriu tyrinėtą teritoriją priklauso Pravieniškių agraduotos moreninės lygumos mikrorajonui. Reljefo absoliutiniai aukščiai tyrimų vietose siekia nuo 84,40 m iki 87,50 m. Aukščių skirtumas 3,10 m.

GEOLOGINĖ SANDARA

10. Sklypo geologinę sandarą iki 4,0 m gylio sudaro:

- **Asfaltas** išskirtas tyrimų taškuose Gr. 1, 2, 4 nuo žemės paviršiaus iki 0,02-0,04 m gylio. Jo storis siekia 0,02-0,04 m. 2026 m. birželio mėn. Žalioji gatvė Žiežmarių m. UAB "Geo Experts" Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

- **Technogeninis gruntas (t IV)**: mažai dulkingas molingas įvairaus rūšiavimo žvyringas smėlis, rudas, mažai drėgnas (grSaFGFl, ŽD); molingas smėlis, smulkus, rudas, mažai drėgnas, su žvirgždo priemaiša (clSaFl, SMO); molingas smėlis, vidutinio rupumo, pilkai rudas, mažai drėgnas, su statybinio laužo priemaiša (clSaMg, SDo). Komplexas išskirtas visuose tyrimų taškuose nuo žemės paviršiaus (Gr. 3) arba nuo 0,02-0,04 m (Gr. 1, 2, 4) iki 0,2-1,7 m gylio. Jo storis siekia 0,18- 1,68 m.

- **Viršutinio pleistoceno Baltijos glacialinės (g III bl) nuogulos**: smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, rudas, tvirtas (saCIL, ML); molingas smėlis, smulkus, rudas, vandeningas, vietomis su žvirgždo priemaiša, vietomis su molio lėšiais (clSa, SDo). Komplexas išskirtas visuose tyrimų taškuose nuo 0,2-1,7 m iki 4,0 m gylio. Jo padas nepasiektas. Iširtas storis siekia 2,3-3,8 m.

DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų	Laida
26-23-PP-S.AR	2	7	0

HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS

11. Gruntinis vanduo gręžimo metu buvo sutiktas Gr. 4, kuriame gruntinio vandens lygis siekia intervale 2,5 m nuo žemės paviršiaus (alt. 81,90 m). Vanduo susikaupęs smėlio sluoksnyje. Gruntinio vandens lygis gali kisti 0,5-1,0 m nuo išmatuoto lygio lauko darbų metu, kadangi sausuoju metų laikotarpiu gruntinio vandens lygis pažemės, o drėgnuoju – pakils. Iškritus gausiems krituliams ar pavasarinio polaidžio metu, žemės paviršiaus pažemėjimuose kaupsis paviršinis kritulių vanduo. Statybos metu iškasose gali kauptis paviršinis kritulių kiekis.

GRUNTŲ SUDĖTIS IR INŽINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI

12. Pagal tyrimų medžiagą išskirti 7 inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS), kurių aprašymai pateikti lentelėje.

IGS Nr.	Sluoksnio geologinis aprašymas (pagal LST EN ISO 14688-2:2018, LST 1331:2022, IGGT gruntų klasifikacija 2019)
1	Asfaltas išskirtas tyrimų taškuose: Gr. 1, 2, 4. Jo storis siekia nuo 0,02 m iki 0,04 m.
2	Technogeninis gruntas: mažai dulkingas molingas įvairaus rūšiutumo žvyringas smėlis (grSaFGFl, ŽD). Komplexas išskirtas tyrimų taške: Gr. 3. Jo storis siekia 0,3 m.
3	Technogeninis gruntas: molingas smėlis (clSaFl, SMO). Komplexas išskirtas tyrimų taškuose: Gr. 1 – 4. Jo storis siekia nuo 0,18 m iki 0,5 m.
4	Technogeninis gruntas: molingas smėlis (clSaMg, SDO). Komplexas išskirtas tyrimų taškuose: Gr. 1, 2. Jo storis siekia nuo 0,3 m iki 1,4 m.
5	Smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis (saCIL, ML). Geotechninė charakteristika: stiprus. Komplexas išskirtas tyrimų taškuose: Gr. 1 – 4. Jo storis siekia nuo 2,3 m iki 3,4 m.
6	Molingas smėlis (clSa, SDO). Geotechninė charakteristika: vidutinio tankumo. Komplexas išskirtas tyrimų taške: Gr. 4. Jo storis siekia 0,6 m.
7	Molingas smėlis (clSa, SDO). Geotechninė charakteristika: purus. Komplexas išskirtas tyrimų taške: Gr. 4. Jo storis siekia 0,9 m.

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

- Geomorfologiniu požiūriu tyrinėta teritorija priklauso Pravieniškių agraduotos moreninės lygumos mikrorajonui. Reljefo absoliutiniai aukščiai tyrimų vietose siekia nuo 84,40 m iki 87,50 m. Aukščių skirtumas 3,10 m.
- Sklypo geologinę sandarą iki 4,0 m gylio intervale sudaro: technogeninis gruntas (t IV); glacialinės nuogulos (g III bl). 2026 m. birželio mėn. Žalioji gatvė Žiez marių m. UAB "Geo Experts" Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita
- Gruntinis vanduo gręžimo metu buvo sutiktas Gr. 4, kuriame gruntinio vandens lygis siekia intervale 2,5 m nuo žemės paviršiaus (alt. 81,90 m). Vanduo susikaupęs smėlio sluoksnyje. Gruntinio vandens lygis gali kisti 0,5-1,0 m nuo išmatuoto lygio lauko darbų metu, kadangi

DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų	Laida
26-23-PP-S.AR	3	7	0

sausuoju metų laikotarpiu gruntinio vandens lygis pažemės, o drėgnuoju – pakils. Iškritus gausiems krituliams ar pavasarinio polaidžio metu, žemės paviršiaus pažemėjimuose kaupsis paviršinis kritulių vanduo. Statybos metu iškasose gali kauptis paviršinis kritulių kiekis.

4. Pagal tyrimų medžiagą išskirti 7 inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS), kurių slūgsojimo sąlygos parodytos gręžinių litologiniuose stulpeliuose (3 grafinis priedas).

5. Apskaičiuotos IGS gruntų fizikinių mechaninių savybių būdingosios vertės pateiktos ataskaitos 7 skyriuje (2 lentelė).

6. Iš šiuolaikinių fizinių ir geologinių procesų, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos įrengiant ir eksploatuojant statinius, nenustatyta.

Faktoriai kurie gali apsunkinti darbus:

- Gruntinis vanduo aptiktas gręžiniuose Gr. 4 nuo 2,5 m gylio.

Rekomendacijos:

- Pateiktos gruntų geotechninės vertės taikytinos tik su sąlyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo gamtinės sąrangos suardymo, peršalimo, išdžiūvimo bei išmirkimo.

- Statybos metu pastebėjus, kad pateiktas geologinis modelis neatitinka faktinės situacijos, būtina apie tai informuoti rangovą.

Kelio (gatvės) statinio projektiniai sprendiniai

13. Gatvės kategorija Ds, visoje gatvėje numatomas „Gyvenamosios zonos“ eismo organizavimas.

I etapas:

14. Gatvės atkarpa apie 172 m. Gatvės plotis 3,50 m pločio, vienos eismo juostos.

II etapas:

15. Gatvės atkarpa apie 130 m. Gatvės plotis 5,00 m pločio, dviejų eismo juostų. Kiarėje statinio pusėje numatomas 1,50 pločio pėstiesiems skirtas takas.

III etapas

16. Gatvės atkarpa apie 105 m. Gatvės plotis 5,50 m pločio, dviejų eismo juostų, dėl projektuojamų automobilių stovėjimo vietų. III etapo pradžioje, kairėje atkarpos pusėje numatomos 10 automobilių parkavimo vietos, 2 iš jų skirtos elektromobiliams ir 1 A tipo parkavimo vieta skirta neįgaliesiems. Tarp Žaliosios g. 4 ir Žaliosios g. 2 įrengiama 17 automobilių stovėjimui skirtų vietų. Prieš Žaliosios g. 2 įrengiamos 6 parkavimo vietos.

17. Statybos techninis reglamentas „Statinių prieinamumas“. STR 2.03.01:2019.

- Per visą tako ilgį vejos bortelis turi būti iškilęs 3 cm virš trinkelų dangos;
- Pėsčiųjų take ties visomis įvažomis, takų lygio, krypties pasikeitimus bei kitas kliūtis yra numatyta 0,3 m pločio bei 3,0 m ilgio neregijų vedimo sistema bei įspėjamieji paviršiai iš betoninių trinkelų;

DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų	Laida
26-23-PP-S.AR	4	7	0

- Neregijų vedimo sistemai naudojamos trinkelės su iškilusiomis lygiagrečiomis juostelėmis, o įspėjamiesiems paviršiams naudojamos trinkelės su apskritimo formos iškilimais. Lygiagrečių juostelių (4-5 mm aukščio, 20-25 mm pločio, išdėstytų kas 40-60 mm). Apvalių kauburėlių (kauburėlių skersmuo 20-25 mm, aukštis 4-5 mm, atstumai tarp centrų 60 mm);
- Pėsčiųjų tako išilginis nuolydis turi būti ne didesnis kaip 1:20 (5 %). Skersinis pėsčiųjų tako nuolydis turi būti ne didesnis kaip (1,5 %);
- Pėsčiųjų takų, esančių pritaikytoje judėjimo traseje, lygių skirtumai ir nelygumai neturi būti didesni kaip 5 mm;
- Į pėsčiųjų takus neturi išsikišti objektai, galintys tapti kliūtimi ŽN. Pėsčiųjų takuose sumontuoti objektai (šviestuvai, ženklai ir pan.) turi būti ne žemiau kaip 3 300 mm virš tako paviršiaus ir ne arčiau kaip 500 mm nuo tako. Ant pėsčiųjų takų ar šaligatvių neturi būti dangčių, grotų, trapų ir kitų kliūčių, kyšančių aukščiau ar įleistų giliau kaip 5 mm nuo tako paviršiaus.

18. Gatvėje sunkiasvorių eismas išskyrus aptarnaujantį transportą nėra numatomas.

19. Numatomos apsaugos zonos: kelio ženklų stulpų, kelio ženklų stendų briaunų, 0,5 m apsaugos zona.

20. Vandens telkinių, vandenviečių, gręžinių pakrantės apsaugos arba sanitarinės apsaugos juostos bei zonos nebus pažeistos.

Vandens nuleidimas

21. Gatvės skersinis nuolydis vienslaitis = 2,5 %, šaligatvio skersinis nuolydis vienslaitis = 1,5 %.

22. Planuojamas naujas uždaro paviršinio vandens surinkimo lietaus nuotekų sistemos statinys susisiekimo statinyje. Lietaus nuotekų tinklų sprendiniai pateikti VN dalyje.

23. Paviršinio vandens nuvedimas organizuojamas išilginiais ir skersiniais dangos nuolydžiais ir nuvedamas nuo gatvės į šoną link latako, kur vėliau surenkamas trapais ir nuvedamas į naujai projektuojamą lietaus nuotekų sistemos statinį.

24. Po konstrukcinis drenavimas gatvėje užtikrinamas įrengiant uždara vamzdinę drenažo sistemą, vamzdžiai bus pajungti į lietaus surinkimo sistemą, sprendiniai pateikti VN dalyje.

25. Vykdamas statybos darbus, tose vietose, kur praeina esamos inžinerinės komunikacijos, kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu.

DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų	Laida
26-23-PP-S.AR	5	7	0

Dangos konstrukcija


26. Dangų konstrukcijos parenkamos vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 65 punktu ir 15 lentelės duomenimis:
- DK 0,1 dangos konstrukcija parenkama pagalbinėms gatvėms (Ds).
27. Pagal geologijos ataskaitą gatvėje vyrauja F3 šalčiui atsparūs gruntai, todėl atliekamas žemės sankasos gruntų kvalifikuotas pagerinimas pagal MN GPSR 12.
28. Pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių 6 lentelę paskaičiuojamas būtinas dangos konstrukcijos storio sluoksniai ant F3 šalčiui jautrių klasės gruntų:
- 28.1. **DK 0,1:** po 6 lentelės skaičiavimo šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis yra 63 cm. Pagal skyriaus „Storio tikslinimas“ 95 ir 7 lentelę punktą (A+B+C+D). A= 0 cm, B=0 cm, C=0 cm, D= -10 cm. Patikslintas šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storį yra 55 cm;
29. **DK 0,1** asfalto dangos konstrukcija: 8 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš asfaltbetonio AC 16 PD mišinio ant 25 cm storio viršutinio pagrindo sluoksnio be rišiklių iš skaldos 0/32 mišinio ir 22 cm storio apatinio pagrindo sluoksnio be rišiklių iš apsauginio šalčiui atsparus sluoksnio (ŠNS) 0/22 mišinio.
30. **DK 0,1** trinkelų dangos konstrukcija: 8 cm storio dangos sluoksnis iš betono trinkelų be briaunų (200x100x80 mm) ant 3 cm storio išlyginamojo pasluoksnio iš gamtinės mineralinės medžiagos akmens atsijų 0/5, 25 cm storio viršutinio pagrindo sluoksnio be rišiklių iš skaldos 0/32 mišinio, 19 cm storio apatinio pagrindo sluoksnio be rišiklių iš apsauginio šalčiui atsparus sluoksnio (ŠNS) 0/22 mišinio.
31. Šaligatvio/pėsčiųjų tako dangos konstrukcija: 8 cm storio dangos sluoksnis iš betono trinkelų (200x100x80 mm) ant 3 cm storio išlyginamojo pasluoksnio iš gamtinės mineralinės medžiagos akmens atsijų 0/5, 15 cm storio viršutinio pagrindo sluoksnio be rišiklių iš skaldos 0/32 mišinio ir 19 cm storio apatinio pagrindo sluoksnio be rišiklių iš šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio (ŠNS) 0/22 mišinio.

DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų	Laida
26-23-PP-S.AR	6	7	0


Aplinkos apsauga

32. Vandens telkinių, vandenviečių, gręžinių pakrantės apsaugos arba sanitarinės apsaugos juostos bei zonos nebus pažeistos.
33. Visa technika turi būti techniškai tvarkinga, kad būtų išvengta įvairių naftos produktų patekimo į aplinką bei gruntą. Visas statybos metu susidaręs statybinis laužas yra išvežamas į statybinių atliekų sąvartyną.
34. Visas statybos metu susidaręs statybinis laužas yra išvežamas į statybinių atliekų sąvartyną.


DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų	Laida
26-23-PP-S.AR	7	7	0

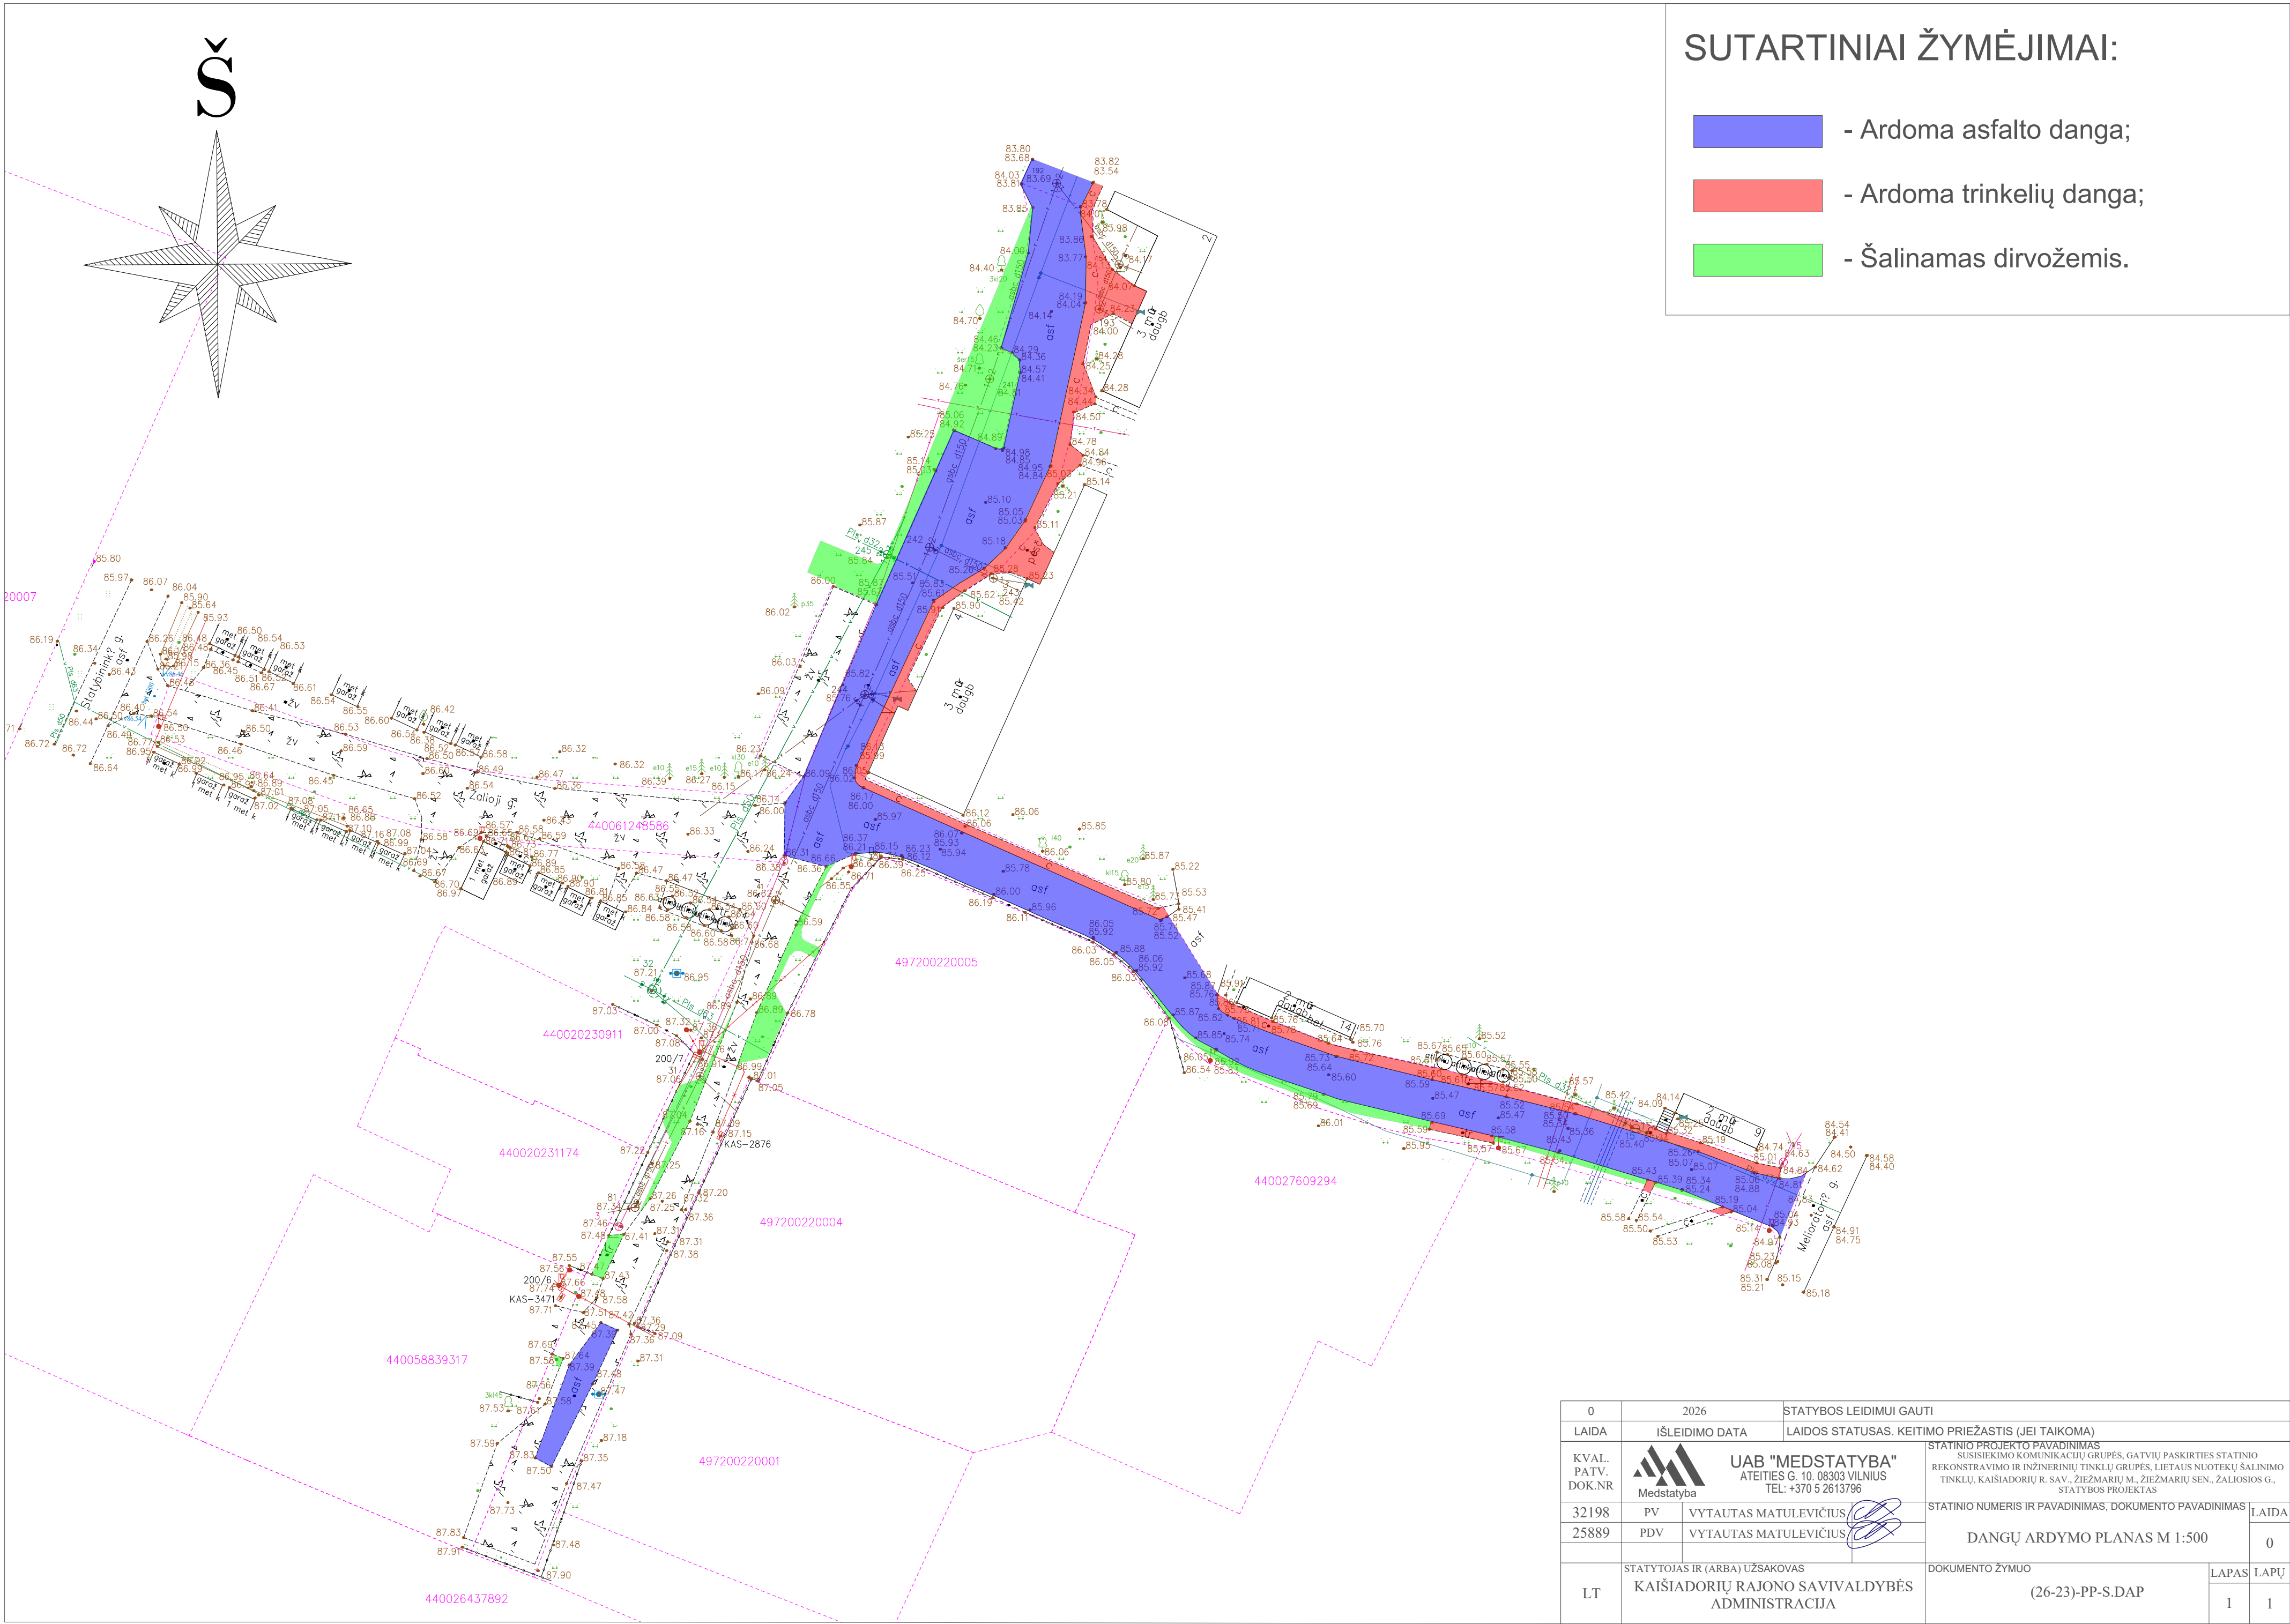


IŠILGINIS PROFILIS
Mv 1:100
Mh 1:500

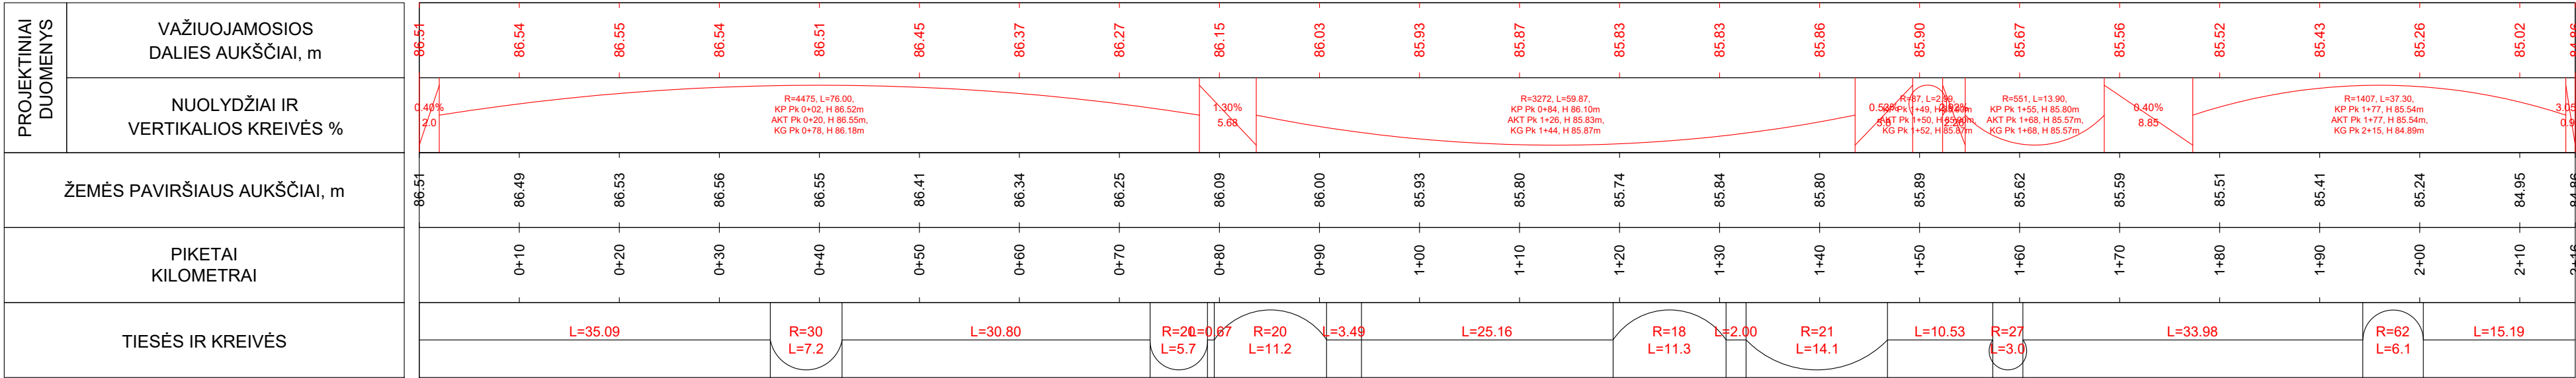

IŠILGINIS PROFILIS
Mv 1:100
Mh 1:500

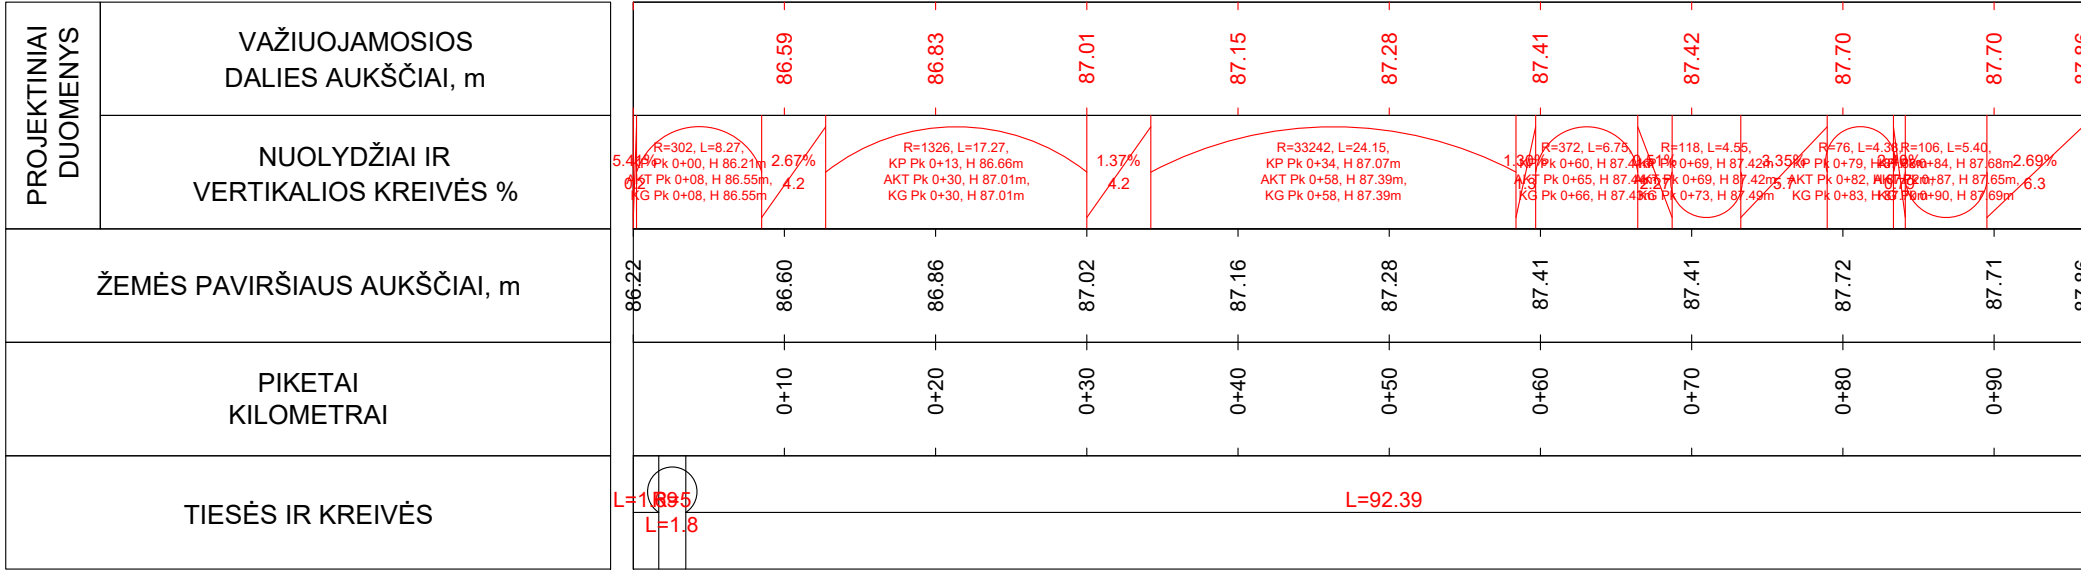

IŠILGINIS PROFILIS
Mv 1:100
Mh 1:500

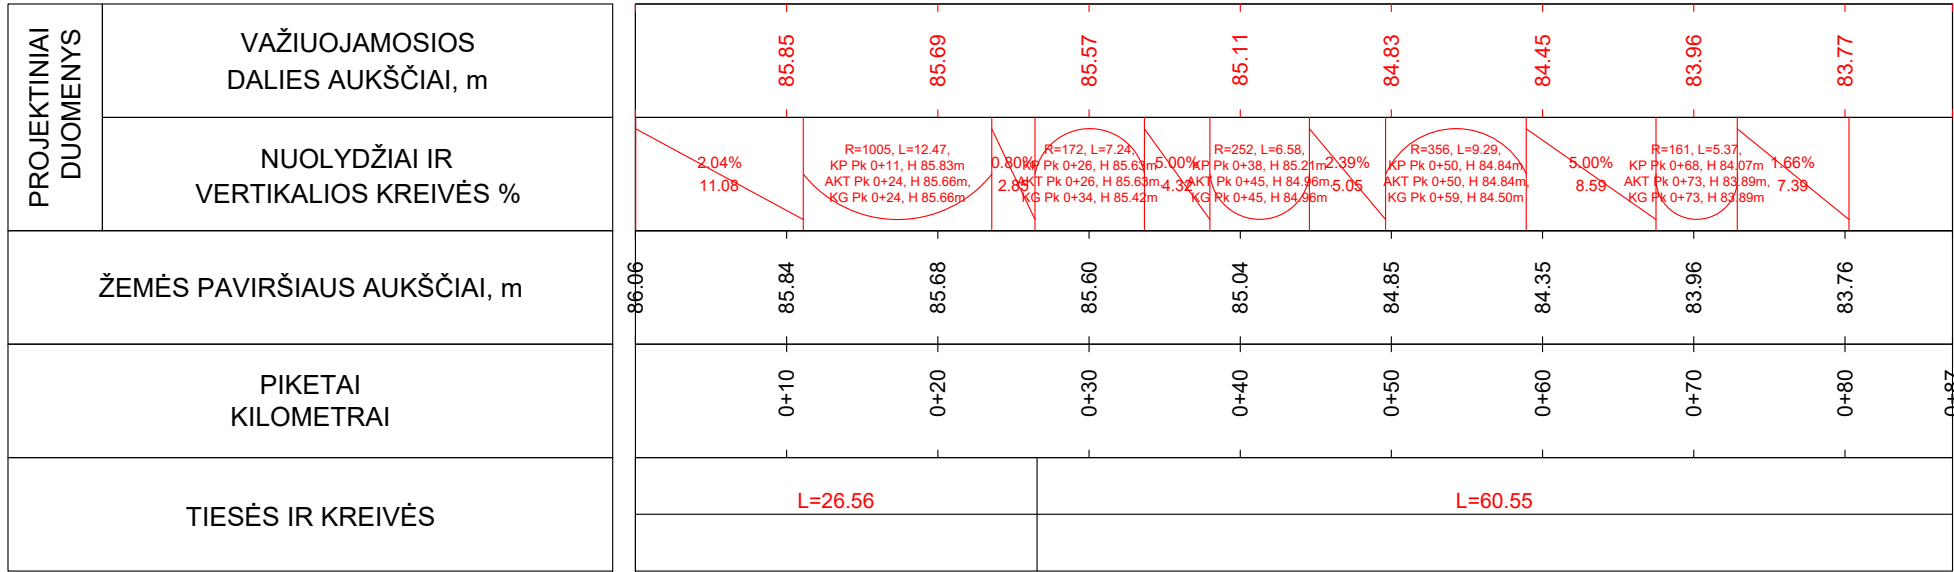

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Projektinė linija;
- Esamas paviršius.

PASTABOS:
Matmenys nurodyti metrais.

0	2026	STATYBOS LEIDIMUI GAUTI			
LAIDA		IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK.NR		UAB "MEDSTATYBA" ATEITIES G. 10, 08303 VILNIUS TEL: +370 5 2613796		STATYBOS PROJEKTO PAVADINIMAS NUSTATYMO KŪNINIAŲ KŪRŲ GRUPĖS, GATVIŲ PASIRINKTIS STATINIŲ REKONSTRAVIMO IR INŽINIERINIO TINKLŲ GRUPĖS, LIEŠIAMS NOTIKTŲ ŠALINIMO TINKLŲ, KASIDORIŲ IR SAV. ŽEJIMŲ M. ŽEJIMUISIEN S. ŽALOSIOS G.,	
32198	PV	VYTAUTAS MATULEVIČIUS		STATINIŲ NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS IŠILGINIS PROFILIS Mv 1:500, Mh 1:500	LAIDA
25889	PDV	VYTAUTAS MATULEVIČIUS			LAIDA
LT		STATYTŲJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS KAŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		DOKUMENTO ŽYMOJIS (26-23)-PP-S.IP	
				LAPAS	LAPŲ
				1	1

Technical cross-section drawing of a road pavement structure. The drawing shows a central vertical axis with a red 'X' mark. The total width is 3.50. The top layer is a 0.15 thick concrete slab with a 2.50% slope. Below it is a 0.10-0.15 thick layer of bedding. The bottom layer is a 0.25 thick layer of bedding. The drawing is labeled "Kvalifikuotai pagerintas sankasos gruntas 0.25 m".

DANGOS KONSTRUKCIJOS SKERSINIS PJŪVIS 'B-B'

Detalė 'B' 2.00**

0.15

1.75

3.50

Detalė 'B'

0.15

2.50%

2.50%

2.50%

2.50%

2.60%

2.50%

Detalė 'B' 2.00**

0.15

Kvalifikuotai pagerintas sankasos gruntas 0,25 m

Kvalifikuotai pagerintas sankasos gruntas 0,25 m

RSINIS PJŪVIS 'B-B'

Detalė 'B'

1.75

2.00m

0.15

2.50%

2.50%

2.50%

Kvalifikuotai pagerintas sankamos gruntas 0,25 m

Figure 1 illustrates the cross-sections of concrete slabs for different reinforcement classes. The diagrams are labeled as follows:


- "A" detalė:** Betoninio borto 100x150x300. Dimensions: 0.30 (total height), 0.15 (height of the top part), 0.20 (height of the bottom part), 0.15 (width of the top part), 0.15 (width of the bottom part). Reinforcement class: "C20/25" KLASĖS BETONAS.
- "B" detalė:** Nuliesto borto 100x150x300. Dimensions: 0.30 (total height), 0.15 (height of the top part), 0.15 (height of the bottom part), 0.15 (width of the top part), 0.15 (width of the bottom part). Reinforcement class: "C20/25" KLASĖS BETONAS.
- "C" detalė:** Nužeminto borto 1000x150x220. Dimensions: 0.07 (total height), 0.22 (height of the top part), 0.20 (height of the bottom part), 0.15 (width of the top part), 0.15 (width of the bottom part). Reinforcement class: "C12/15" KLASĖS BETONAS.
- "D" detalė:** Betoninio vijos borto 100x50x200. Dimensions: 0.08 (total height), 0.20 (height of the top part), 0.10 (height of the bottom part), 0.15 (width of the top part), 0.15 (width of the bottom part). Reinforcement class: "C12/15" KLASĖS BETONAS.

Technical cross-section drawing of a road pavement structure. The drawing shows a multi-layered pavement on a subgrade. Key dimensions include a total width of 5.00m, a central 2.50m section, and side sections of 2.50m. Slopes are indicated as 1.50%, 2.50%, and 2.50%. Details 'C' and 'A' are shown at the edges. A red line indicates the centerline. Labels at the bottom specify "Kvalifikuotai pagerintas sankasos gruntas 0,25 m" (Qualified improved subgrade 0.25 m).


Technical cross-section drawing of a roof construction. The drawing shows a sloped roof with a 2.50% pitch. Key dimensions include a total width of 10.00m (1.50m + 2.50m + 5.00m + 2.50m) and a height of 0.10m. Details 'A', 'D', and 'A'' are indicated. A red line marks the center of the roof. A note at the bottom right reads 'Kvalifikuotai pagerintas'.

Projektinė asfalto DK 0,1 danga	
Viršutinis dangos sluoksnis iš asfaltbetonio AC 16 PD	0.08
Viršutinis pagrindo sluoksnis be rišiklių iš skaldo 0/32	0.25
Apatinio pagrindo sluoksnis be rišiklių iš ŠNS 0/22	0.22

PROJEKTINĖS IR ESAMOS ASFALTO DANGŲ KONSTRUKCIJŲ SLUOKSNIŲ PERSIDENGIMO PJŪVIS

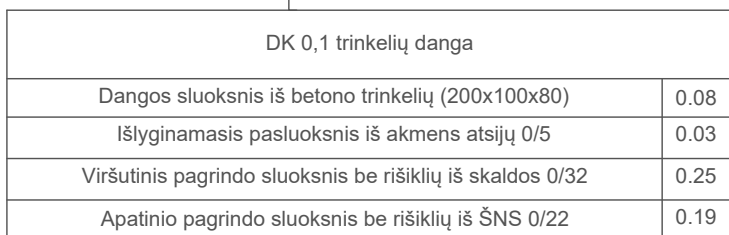

Technical cross-section drawing of a road pavement structure. The drawing shows a multi-layered construction: a top asphalt layer, a middle gravel layer, and a bottom base layer. Dimensions are provided for various layers and sections. A central vertical line indicates the center of the road. Callouts "Detalė 'A'" and "Detalė 'D'" point to specific details of the pavement structure. A note at the bottom right states "Kvalifikuotai pagerintas sankasos gruntas 0,25 m".

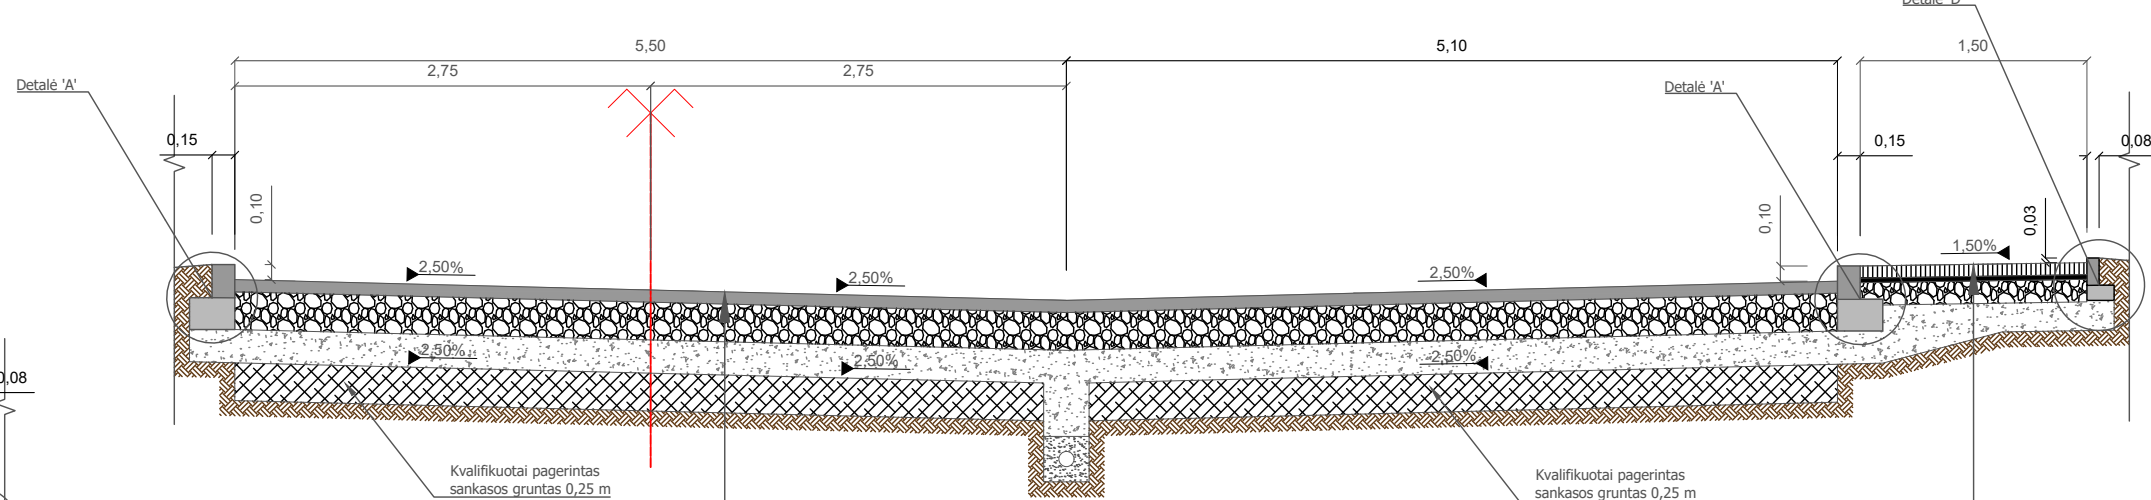DANGOS KONSTRUKCIJOS SKERSINIS PJŪVIS 'F-F'

Pėsčiųjų tako trinkelų danga	
Dangos sluoksnis iš betono trinkelų (200x100x80)	0.08
Išlyginamasis pasluoksnis iš akmens atsijų 0/5	0.03
Viršutinis pagrindo sluoksnis be rišiklio iš skaldos 0/32	0.15
Apatinio pagrindo sluoksnis be rišiklio iš ŠNS 0/22	0.19

0	2026	STATYBOS LEIDIMUI GAUTI	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK.NR	 UAB "MEDSTATYBA" ATIEITIES G. 10. 08303 VILNIUS TEL: +370 5 2613796		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ GRUPĖS, GATVIŲ PASKIRTIES STATINIO REKONSTRAVIMO IR INŽINERINIŲ TINKLŲ GRUPĖS, LIETAUS NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ, KAIŠIADORIŲ R. SAV., ZIEŽMARIŲ M., ZIEŽMARIŲ SEN., ŽALIOSIOS G., STATYBOS PROJEKTAS
32198	PV	VYTAUTAS MATULEVIČIUS	
25889	PDV	VYTAUTAS MATULEVIČIUS	
			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS SKERSINIS PROFILIS M 1:500
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		DOKUMENTO ŽYMUO (26-23)-PP-S.SP
			LAPAS 1
			LAPŲ 1

SITUACIJOS SCHEMA

